


福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会
 福島第一原子力発電所現地調査ルート図

平成25年4月24日(水) 12時25分～13時35分

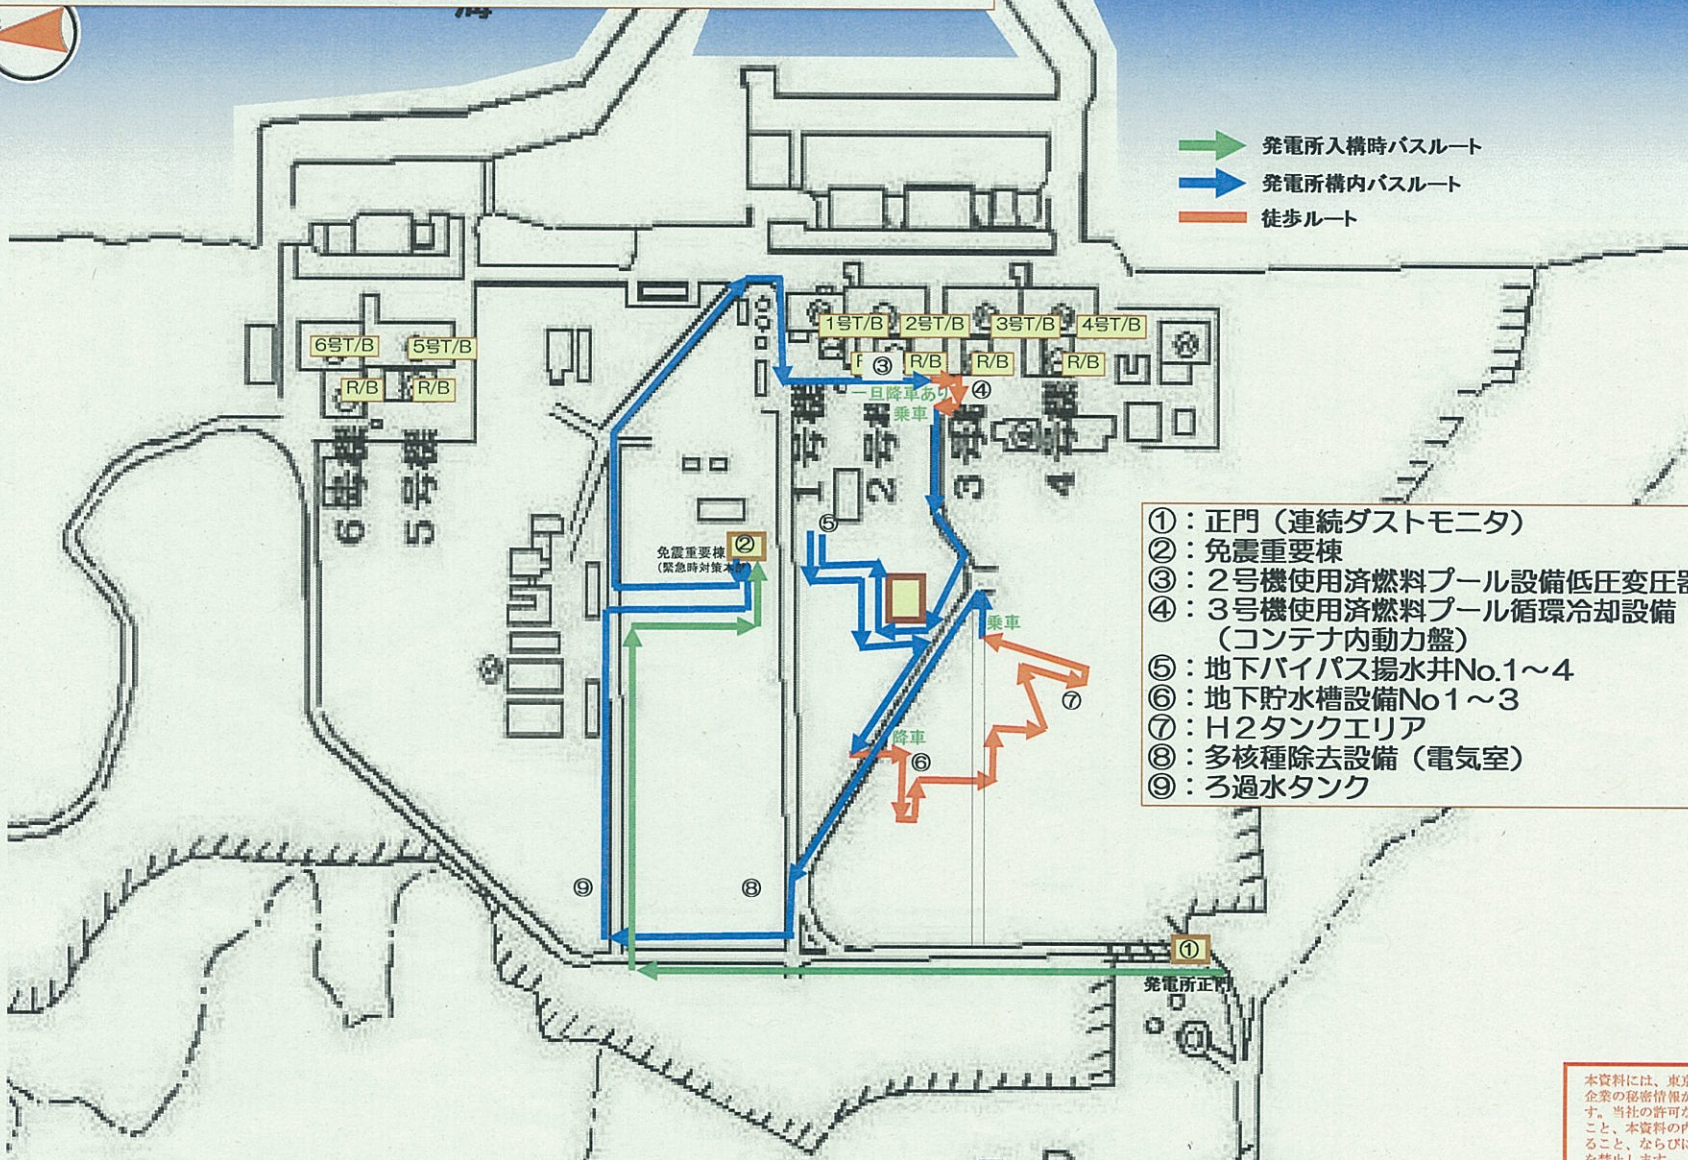

- ①：正門（連続ダストモニタ）
- ②：免震重要棟（緊急時対策棟）
- ③：2号機使用済燃料プール設備低圧変圧器箱
- ④：3号機使用済燃料プール循環冷却設備（コンテナ内動力盤）
- ⑤：地下バイパス揚水井No.1～4
- ⑥：地下貯水槽設備No.1～3
- ⑦：H2タンクエリア
- ⑧：多核種除去設備（電気室）
- ⑨：ろ過水タンク

本資料には、東京電力株式会社またはその他の企業の秘密情報が含まれている可能性があります。当社の許可なく本資料の複製物を作成すること、本資料の内容を本来の目的以外に使用すること、ならびに第三者に開示、公開する行為を禁止します。

東京電力株式会社

国道6号線より