


福島第一原子力発電所における警報付き個人線量計 (APD) 未装着に係る再発防止対策について

< 参考資料 >
平成24年8月10日
東京電力株式会社

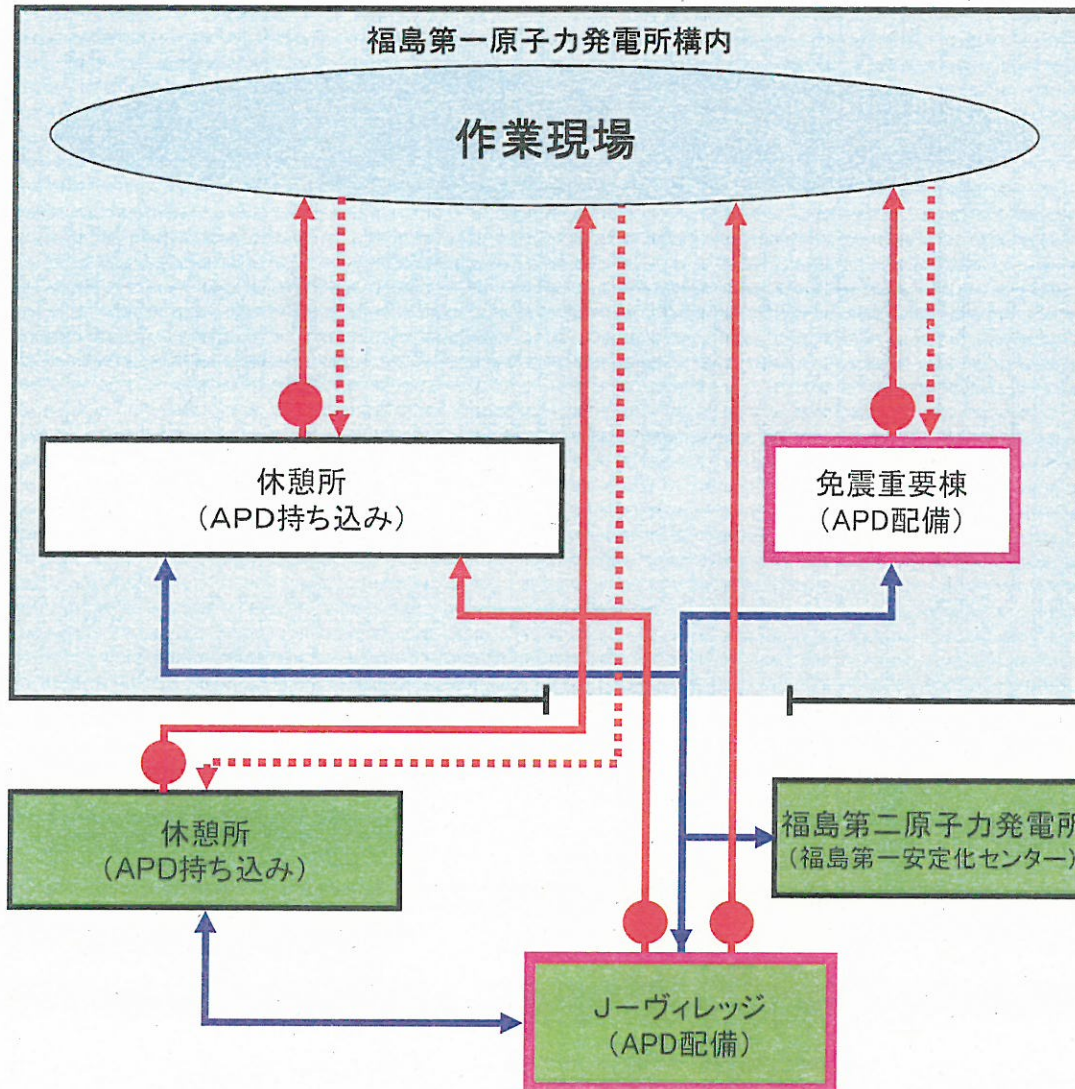

・ APD携帯確認者の配置

防護服を着用している人に対し、●のポイントにおいて、APD携帯確認者がAPDを目視または触手により確認 (免震棟は実施済。それ以外の箇所は8月10日夕方から実施)

・ APD携帯者の識別

(作業員への周知次第、運用開始)

- ← 作業現場に向かう人は防護服を着用 (APD携帯)
- ← 作業終了後、免震重要棟または休憩所入室時に汚染の有無を確認 (8月10日から開始)
- ↔ 免震重要棟または休憩所へ行く場合、一般作業服または移動用作業服を着用
- ・ 福島第一から帰る場合、防護服から一般作業服または移動用作業服に着替え、J-ヴィレッジに移動 (8月10日から開始)