

平成28年4月5日
福島県放射線監視室

福島第一原子力発電所における地下水バイパス水の
海域への排出に伴う海水モニタリングの結果について

県では、福島第一原子力発電所における地下水バイパス水の海域への排出に際し、環境への影響を確認するため、南放水口付近（T-2）の海域において、海水モニタリングを実施しました。

(今回公表する項目)

海水中の全ベータ放射能、放射性セシウム、トリチウム
105回目排出時（平成28年3月1日採取分） 1検体

(調査結果の概要)

採取した海水の1リットル当たりの濃度は、全ベータ放射能が0.04ベクレル、放射性セシウムが0.15ベクレル、トリチウムが0.56ベクレルでした。

105回目（排出時間10時13分～15時27分、排出量1, 287m³）

採取日時	全β 放射能	放射性セシウム			トリチウム
		Cs-134	Cs-137	合計	
3月1日 11:05	0.04	不検出	0.15	0.15	0.56
(参考)	全β 放射能	放射性セシウム			トリチウム
Cs-134	Cs-137	合計			
1～101回目の値※ (排出中)	0.03 ～0.22	不検出 ～0.54	0.080 ～1.6	0.080 ～2.14	不検出 ～3.5
H25～26年度 海域モニタリングの値 (南放水口付近、陸側 又は船舶から採取)	0.02 ～0.64	不検出 ～0.80	不検出 ～1.8	不検出 ～2.6	不検出 ～2.4
告示濃度限度	—	60	90	—	60,000

(単位：ベクレル/リットル)

※1～20回目まで毎回実施。ただし、11回目及び14回目の海水試料は採取できず。

※21回目以降は排出毎のモニタリングから毎月1回のモニタリングに変更しています。

福島第一原子力発電所における地下水バイパス水の排出に伴う海水モニタリングの結果

平成28年4月5日 福島県放射線監視室

※ 今回の公表分は黄色網掛け部分です。

試料名	採取地点名等	排出回	採取年月日 時刻	福島県による測定結果 (Bq/l)				(参考) 東京電力による測定結果 (Bq/l)			
				全β放射能	Cs-134	Cs-137	トリチウム	全β放射能	Cs-134	Cs-137	トリチウム
海水	南放水口付近 (T-2) (地下水排出中)	1回目	H26. 5. 21 12:10	0.22	0.18	0.48	0.56	12	ND (0.62)	0.84	2.1
		2回目	H26. 5. 27 11:10	0.17	0.34	0.84	1.1	10	ND (0.65)	ND (0.81)	ND (1.8)
		3回目	H26. 6. 2 11:35	0.16	0.17	0.45	3.5	12	ND (0.88)	ND (0.64)	3.6
		4回目	H26. 6. 8 11:05	0.10	0.11	0.31	ND (0.42)	12	ND (0.85)	ND (0.87)	ND (1.8)
		5回目	H26. 6. 14 11:28	0.05	0.12	0.28	ND (0.41)	15	ND (0.63)	ND (0.68)	ND (1.9)
		6回目	H26. 6. 20 11:20	0.07	0.12	0.26	ND (0.42)	10	ND (0.77)	ND (0.62)	ND (1.6)
		7回目	H26. 6. 26 11:22	0.10	0.082	0.17	0.70	10	ND (0.68)	ND (0.81)	ND (1.6)
		8回目	H26. 7. 2 11:15	0.12	0.25	0.59	3.3	11	ND (0.89)	ND (0.53)	2.4
		9回目	H26. 7. 8 11:30	0.09	0.066	0.19	ND (0.42)	12	ND (0.59)	ND (0.63)	ND (1.6)
		10回目	H26. 7. 14 12:15	0.12	0.11	0.28	ND (0.41)	10	ND (0.74)	ND (0.63)	ND (1.6)
		12回目	H26. 7. 26 11:15	0.05	0.12	0.24	0.57	14	ND (0.77)	ND (0.76)	ND (1.7)
		13回目	H26. 8. 1 14:20	0.06	0.54	1.6	0.42	8.5	ND (0.68)	ND (0.69)	ND (1.8)
		15回目	H26. 8. 12 11:30	0.14	0.10	0.39	ND (0.43)	11	ND (0.49)	ND (0.76)	ND (1.5)
		16回目	H26. 8. 19 11:23	0.05	0.11	0.31	0.57	9.7	ND (0.54)	ND (0.58)	ND (1.8)
		17回目	H26. 8. 24 11:05	0.06	0.082	0.15	1.3	17	ND (0.61)	ND (0.68)	ND (1.9)
		18回目	H26. 8. 29 11:15	0.11	0.15	0.37	1.0	10	ND (0.63)	ND (0.72)	ND (1.7)
		19回目	H26. 9. 3 11:35	0.09	0.12	0.43	0.72	9.2	ND (0.62)	ND (0.63)	ND (1.7)
		20回目	H26. 9. 8 11:10	0.05	0.12	0.34	0.51	12	ND (0.66)	ND (0.56)	ND (1.8)
		21回目	H26. 9. 13 11:15	0.05	0.10	0.24	ND (0.44)	11	ND (0.58)	ND (0.82)	ND (1.8)
		25回目	H26. 10. 3 11:20	0.08	0.11	0.23	ND (0.33)	10	ND (0.64)	ND (0.62)	ND (1.6)
		33回目	H26. 11. 12 11:20	0.09	ND (0.072)	0.12	0.49	10	ND (0.77)	ND (0.58)	ND (1.5)
		37回目	H26. 12. 4 11:15	0.08	0.26	0.84	0.47	13	ND (0.66)	ND (1.1)	ND (1.9)
		42回目	H27. 1. 5 11:15	0.11	0.10	0.33	ND (0.44)	11	ND (0.74)	1.5	ND (1.6)
		47回目	H27. 2. 4 11:10	0.07	0.099	0.28	0.71	14	ND (0.40)	ND (0.60)	ND (1.7)
		52回目	H27. 3. 6 11:20	0.04	ND (0.060)	0.14	ND (0.31)	12	ND (0.73)	ND (0.76)	ND (1.4)
		59回目	H27. 4. 17 11:20	0.05	ND (0.073)	0.13	ND (0.47)	13	ND (0.55)	ND (0.75)	ND (1.7)
		62回目	H27. 5. 7 11:30	0.13	0.080	0.28	ND (0.45)	13	ND (0.62)	ND (0.72)	ND (1.6)
		68回目	H27. 6. 12 11:30	0.06	ND (0.060)	0.080	ND (0.32)	13	ND (0.81)	ND (0.62)	ND (1.5)
		72回目	H27. 7. 8 11:10	0.05	ND (0.066)	0.10	ND (0.45)	14	ND (0.68)	ND (0.58)	ND (1.6)
		77回目	H27. 8. 17 11:10	0.05	ND (0.067)	0.17	ND (0.32)	9.4	ND (0.77)	ND (0.64)	ND (1.7)
		80回目	H27. 9. 9 11:20	0.03	0.11	0.40	ND (0.44)	9.9	ND (0.73)	0.96	ND (1.5)
		84回目	H27. 10. 7 11:30	0.10	ND (0.054)	0.24	ND (0.46)	12	ND (0.68)	ND (0.40)	ND (1.7)
		88回目	H27. 11. 4 11:10	0.10	ND (0.051)	0.15	ND (0.44)	15	ND (0.77)	ND (0.63)	ND (1.5)
		92回目	H27. 12. 2 11:00	0.04	ND (0.081)	0.081	0.86	13	ND (0.57)	ND (0.60)	ND (1.7)
		97回目	H28. 1. 6 11:00	0.03	ND (0.053)	0.10	ND (0.57)	13	ND (0.67)	ND (0.67)	ND (1.6)
		101回目	H28. 2. 2 11:10	0.04	ND (0.053)	0.19	0.34	17	ND (0.63)	ND (0.63)	ND (1.8)
		105回目	H28. 3. 1 11:05	0.04	ND (0.054)	0.15	0.56	12	ND (0.59)	ND (0.64)	ND (1.6)


(参考) 県が平成25~26年度に実施した海域モニタリングにおける測定値の範囲	南放水口付近 (T-2) (陸側から採取)	H25. 10. 3、H25. 10. 17 H25. 10. 21、H27. 2. 25	0.16~0.48	0.082~0.80	0.33~1.8	ND~0.69
	南放水口付近 (T-2-1) (陸側から採取)	H25. 6. 27 H27. 2. 25	0.07	0.31~0.36	0.59~1.2	0.32~0.91
	南放水口付近 (F-P01) (船舶から採取)	H25. 7. 31~H27. 3. 3	0.02~0.64	ND~0.35	ND~0.71	ND~2.4
(参考) 県が測定した原発事故前の値	発電所周辺海域	平成13~22年度	ND~0.05	ND	ND~0.003	ND~2.9

(注) 1 「ND」: 検出限界未満 () 内: 検出下限値
 2 全β放射能については、福島県と東京電力で測定対象核種が異なるため、測定結果は単純に比較できない。

分析方法等	分析機関	福島県環境創造センター			福島第一原子力発電所***		
	供試料量	1 ℥	2 ℥	50 mL	10 mL	2 ℥	50 mL
	前処理	鉄バリウム 共沈法	2Lマリネリ容器で直接測定	蒸留法	蒸発乾固法	2Lマリネリ容器で直接測定	蒸留法
	測定時間	60 分	80,000 秒	500 分	1,000 秒	1,000 秒	30 分
	測定装置	低バックグラウンドガスフロー検出装置	ゲルマニウム半導体検出装置	低バックグラウンド液体シンチレーション検出装置	低バックグラウンドガスフロー検出装置	ゲルマニウム半導体検出装置	低バックグラウンド液体シンチレーション検出装置

(注) *** 化学分析棟で測定を実施

ただし、5/21採取分の東京電力分析は、全ベータ放射能および134Cs, 137Csを5, 6号ホット

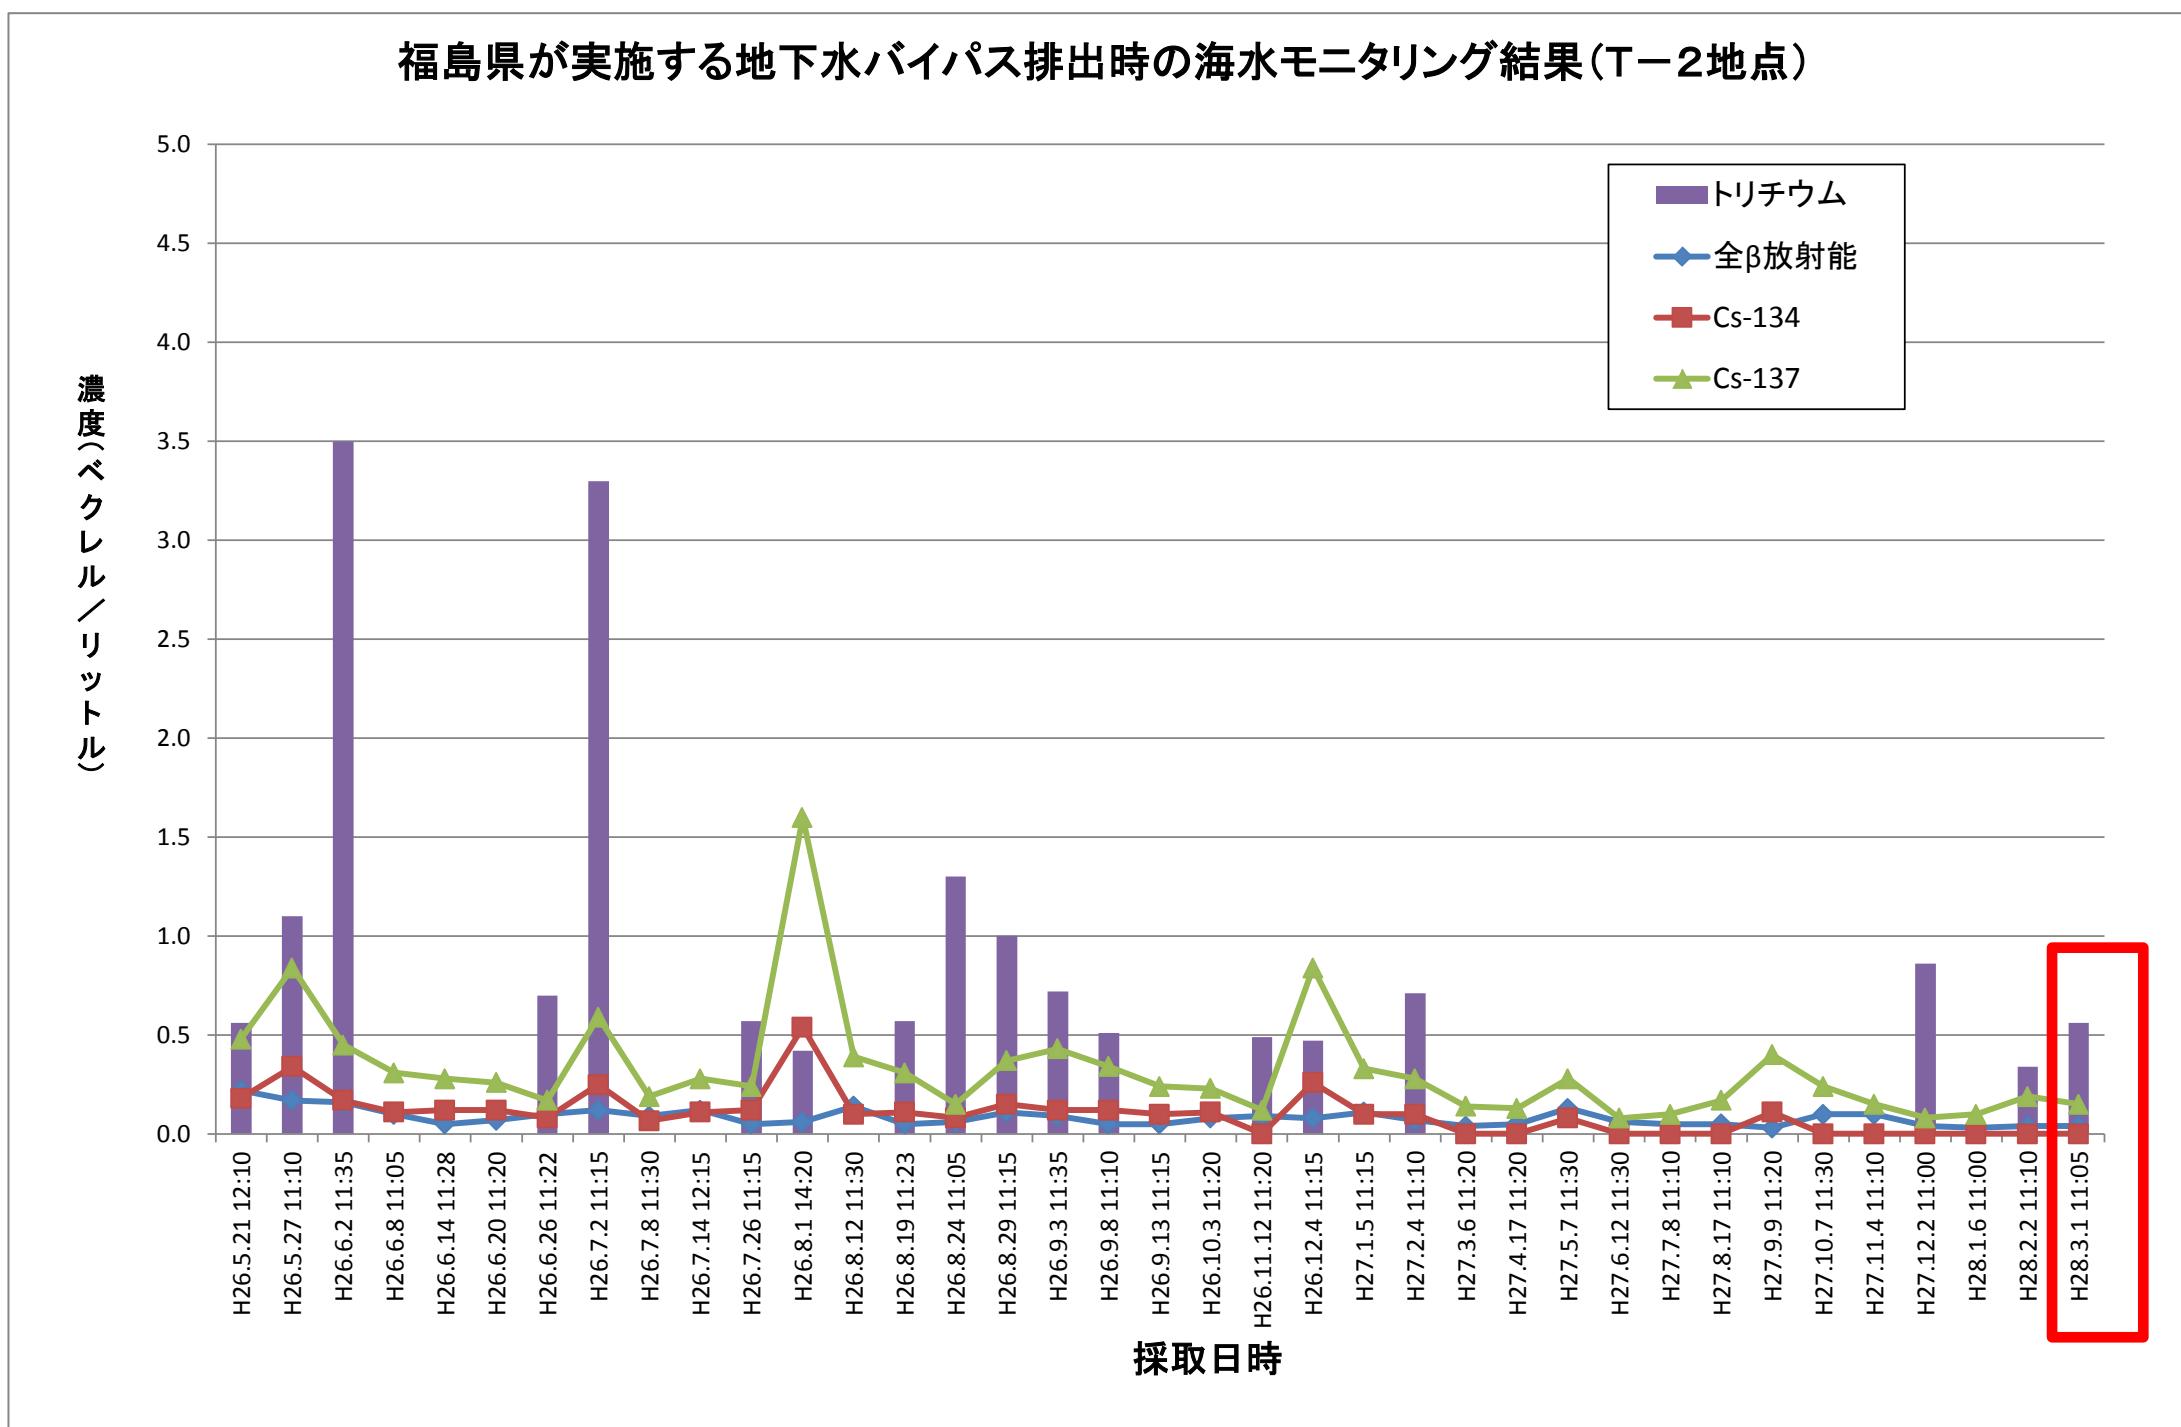

採水地点及び排水地点（東京電力資料より）

