

福島第一原子力発電所における地下水バイパス水の
海域への排出に伴う海水モニタリングの結果について

(今回公表する項目)

海水中の全ベータ放射能、放射性セシウム、トリチウム

(1) 第9回目 (平成26年7月8日) 採取分 1検体

(調査結果の概要)

県では、福島第一原子力発電所における地下水バイパス水の海域への排出に際し、南放水口付近 (T-2) の海域において、海水モニタリングを実施しました。

採取した海水の1リットル当たりの濃度は、全ベータ放射能が「0.09ベクレル」、放射性セシウムが「0.256ベクレル」、トリチウムが「不検出」であり、いずれも、県が平成25年度に実施した福島第一原子力発電所周辺海域モニタリングにおける測定値の範囲と比較して同程度でした。

また、これまで8回 (5月21日から7月2日) の測定値 (排出中) と比較しても同程度でした。

(1) 第9回目 (平成26年7月8日) 採取分

(排出時間 10時30分～17時26分、排出量 1,725 m³)

採取時刻		全β放射能	放射性セシウム			トリチウム
			Cs-134	Cs-137	合計	
排出中	11:30	0.09	0.066	0.19	0.256	不検出

調査区分	全β放射能	放射性セシウム			トリチウム
		Cs-134	Cs-137	合計	
第1～8回目の値 (排出中)	0.05 ～0.22	0.082 ～0.34	0.17 ～0.84	0.252 ～1.18	不検出 ～3.5
平成25年度の値 (南放水口付近)	0.02 ～0.64	不検出 ～0.80	不検出 ～1.8	不検出 ～2.6	不検出 ～2.4

(単位：ベクレル/リットル)

福島第一原子力発電所における地下水バイパス水の排出に伴う海水モニタリングの結果（試料分割法）

※ 今回の公表分は黄色網掛け部分です。

平成26年7月17日 福島県放射線監視室

試料名	排出回	採取地点名等	採取年月日 時刻	福島県による測定結果 (Bq/l)				(参考) 東京電力による測定結果 (Bq/l)			
				全ベータ 放射能	核種濃度			全ベータ 放射能	核種濃度		
					Cs-134	Cs-137	H-3		Cs-134	Cs-137	H-3
海水	1回目	1 南放水口付近 (T-2) (地下水排出前)	H26.5.21 10:05	0.08	ND (0.083)	0.25	0.47	12	ND (0.45)	ND (0.60)	3.9
		2 南放水口付近 (T-2) (地下水排出中)	H26.5.21 12:10	0.22	0.18	0.48	0.56	12	ND (0.62)	0.84	2.1
		3 南放水口付近 (T-2) (地下水排出終了直後)	H26.5.21 13:15	0.15	0.14	0.43	0.50	11	ND (0.64)	ND (0.76)	2.2
		4 南放水口付近 (T-2) (地下水排出終了1時間経過)	H26.5.21 14:05	0.13	0.11	0.35	ND (0.40)	13	ND (0.57)	ND (0.68)	2.7
	2回目	5 南放水口付近 (T-2) (地下水排出中)	H26.5.27 11:10	0.17	0.34	0.84	1.1	10	ND (0.65)	ND (0.81)	ND (1.8)
	3回目	6 南放水口付近 (T-2) (地下水排出前)	H26.6.2 9:55	0.09	0.13	0.33	1.8	12	ND (0.55)	ND (0.58)	ND (1.6)
		7 南放水口付近 (T-2) (地下水排出中)	H26.6.2 11:35	0.16	0.17	0.45	3.5	12	ND (0.88)	ND (0.64)	3.6
		8 南放水口付近 (T-2) (地下水排出終了直後)	H26.6.2 14:35	0.14	0.15	0.30	0.61	11	ND (0.70)	ND (0.64)	ND (1.6)
	4回目	9 南放水口付近 (T-2) (地下水排出中)	H26.6.8 11:05	0.10	0.11	0.31	ND (0.42)	12	ND (0.85)	ND (0.87)	ND (1.8)
	5回目	10 南放水口付近 (T-2) (地下水排出中)	H26.6.14 11:28	0.05	0.12	0.28	ND (0.41)	15	ND (0.63)	ND (0.68)	ND (1.9)
	6回目	11 南放水口付近 (T-2) (地下水排出中)	H26.6.20 11:20	0.07	0.12	0.26	ND (0.42)	10	ND (0.77)	ND (0.62)	ND (1.6)
	7回目	12 南放水口付近 (T-2) (地下水排出中)	H26.6.26 11:22	0.10	0.082	0.17	0.70	10	ND (0.68)	ND (0.81)	ND (1.6)
	8回目	13 南放水口付近 (T-2) (地下水放水)	H26.7.2 11:15	0.12	0.25	0.59	3.3	11	ND (0.89)	ND (0.53)	2.4
	9回目	14 南放水口付近 (T-2) (地下水放水)	H26.7.8 11:30	0.09	0.066	0.19	ND (0.42)	12	ND (0.59)	ND (0.63)	ND (1.6)

(参考) 県が平成25年度に 実施した海域モニタ リングにおける測定 値の範囲	南放水口付近 (T-2) (陸側から採取)	H25.10.3 25.10.17、25.10.21	0.18~0.48	0.52~0.80	1.2~1.8	ND~0.69
	南放水口付近 (T-2-1) (陸側から採取)	H25.6.27	/	0.31	0.59	0.91
	南放水口付近 (F-P01) (船舶から採取)	H25.7.31~H26.3.10	0.02~0.64	ND~0.35	ND~0.71	ND~2.4
(参考) 県が測定した 原発事故前の値	発電所周辺海域	平成13~22年度	ND~0.05	ND	ND~0.003	ND~2.9

(注) 1 「ND」: 検出限界未満 () 内: 検出下限値


分析方法等	分析機関	福島県原子力センター			福島第一原子力発電所 ^{※※}		
	供試料量	1 l	2 l	50 ml	10 ml	2 l	50 ml
	前処理	鉄バリウム 共沈法	2Lマリネリ容器で直接測定	蒸留法	蒸発乾固法	2Lマリネリ容器で直接測定	蒸留法
	測定時間	60分	80,000秒	500分	1,000秒	1,000秒	30分
	測定装置	低バックグラウ ンドガスフロー 検出装置	ゲルマニウム半導体検出装置	低バックグラウ ンド液体シンチ レーション検出 装置	低バックグラウ ンドガスフロー 検出装置	ゲルマニウム半導体検出装置	低バックグラウ ンド液体シンチ レーション検出 装置

(注) 3 ※※ 化学分析棟で測定を実施

ただし、5/21採取分の東京電力分析は、全ベータ放射能および134Cs、137Csを5、6号ホットラボで、3Hを環境管理棟にて測定しており、以下について表と異なる。

全ベータ放射能: 20mL、25分計測、134Cs、137Cs: 3,000秒計測、3H: 120分計測

採水地点

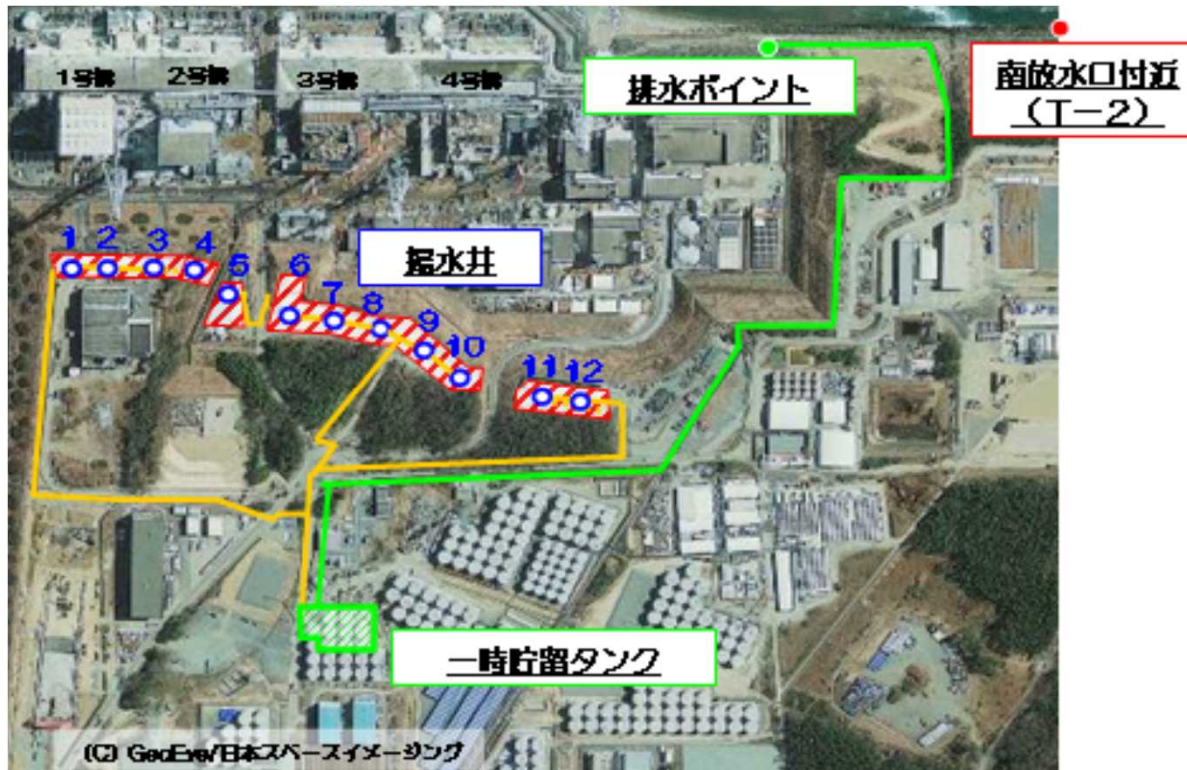

(東京電力資料より)